




DATE: August 24, 2023  
TO: Potential Respondents  
FROM: Carrie Stoeckert—Senior Construction Contract Coordinator  
SUBJECT: Questions #2  
RFCSP752-24-3594-14556CS  
Union Corner Store Renovation-Chick Fil-A Relocation

1. I received the request below from one of our electrical subcontractors. I took some photos during the walk through but not to the detail needed from the required vendor. Please see below. Would it be possible to get back in the space to get this information?

ANSWER: We are not able to conduct another site visit. Attached are pictures regarding the main panels with the serial numbers for your information.



325821522180001

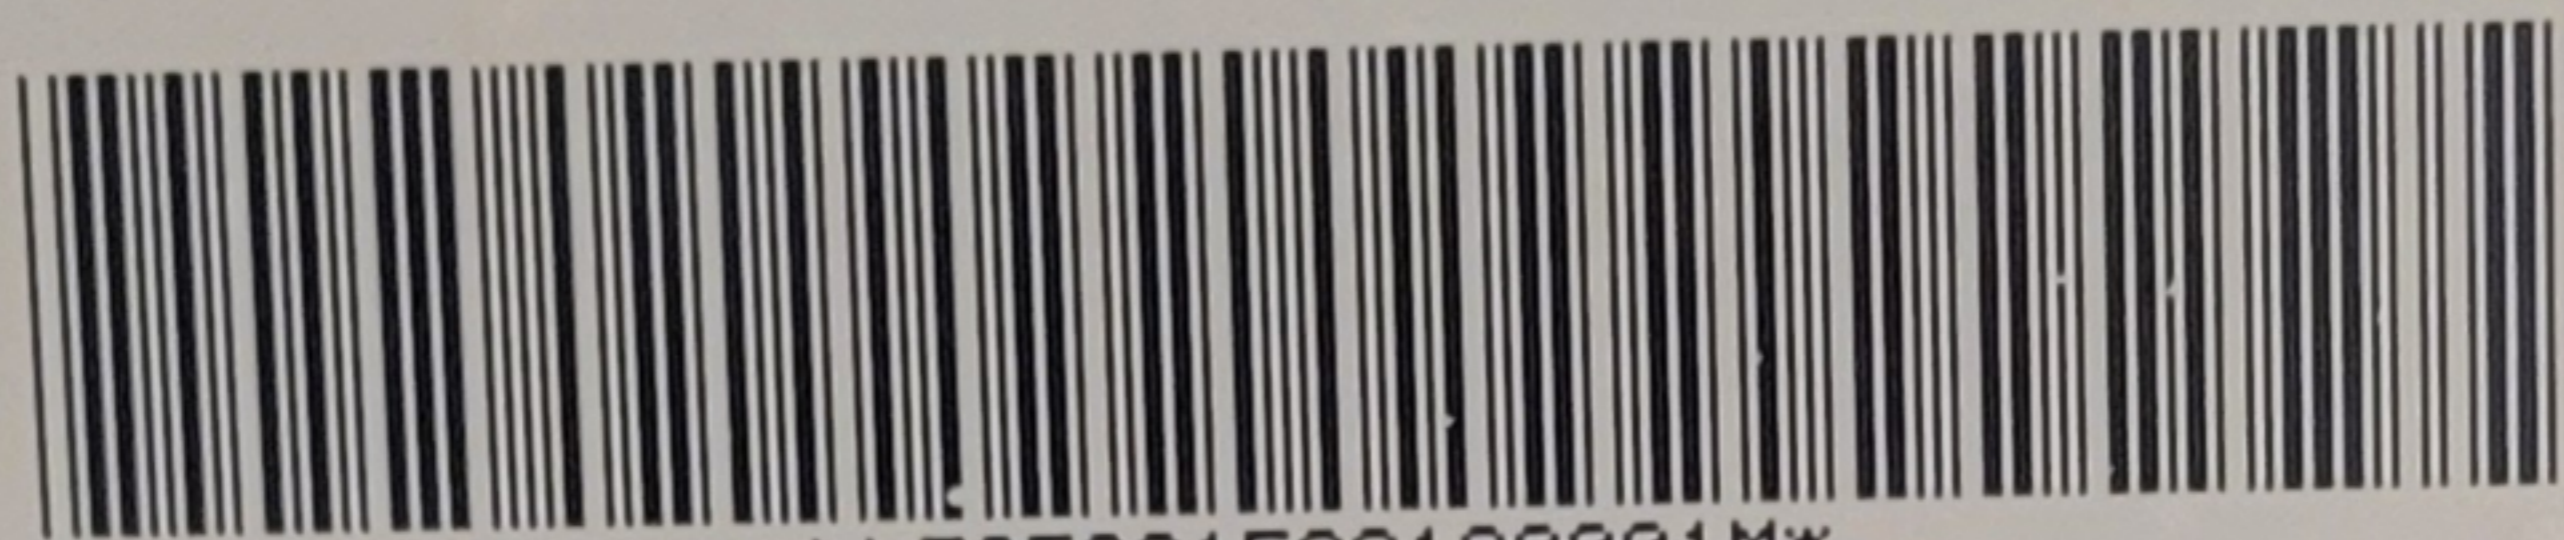

\*LL325821522180001M\*

TYPE 1 ENCLOSURE  
GABINETE TIPO 1  
COFFRET TYPE 1

Catalog or Assy. No./N°de catalogue ou d' assemb./  
No. de catálogo o ens.

SER.

NC56FSS

For use with enclosure  
Para utilizarse con gabinete  
Pour l'utilisation avec coffret


NQ OR NF

**SQUARE D**

Made in USA  
Fabriqué aux É.- U. 14452  
Hecho en EUA

80045-104-01

7

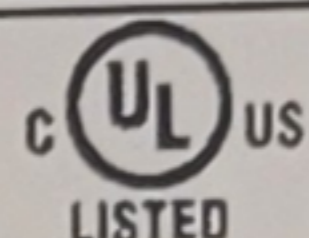


Electric Cabinet Front  
Parte Frontal de Gabinete  
Eléctrico  
Face Avant de Coffret

Issue No. R-4091

Use only with Class A Ground-fault Circuit Interrupter.  
Use only on dedicated power supply circuits only.  
Prevent nuisance tripping: Do not connect circuit breaker to swimming pool  
equipment installed before adoption of the 1965 National Electrical Code.  
Automático con protección de falla a tierra clase A.  
Use en los circuitos con fuente de alimentación aterrizada solamente.  
Evite los disparos incorrectos: No conecte el interruptor automático al equipo  
instalados antes del año 1965.  
Utiliser avec interrupteur de circuit sur défaut de mise à la terre de classe A.  
Utiliser sur les circuits d'alimentation mis à la terre uniquement.  
Évitez tout déclenchement intempestif : Ne pas connecter un disjoncteur à un  
équipement de piscine installé avant l'année 1965.

Test each circuit breaker with ground-fault circuit interrupter monthly.  
Pruebe mensualmente cada interruptor automático con protección de falla a tierra.  
Vérifier mensuellement chaque disjoncteur muni d'un interrupteur de circuit sur défaut  
à la terre.

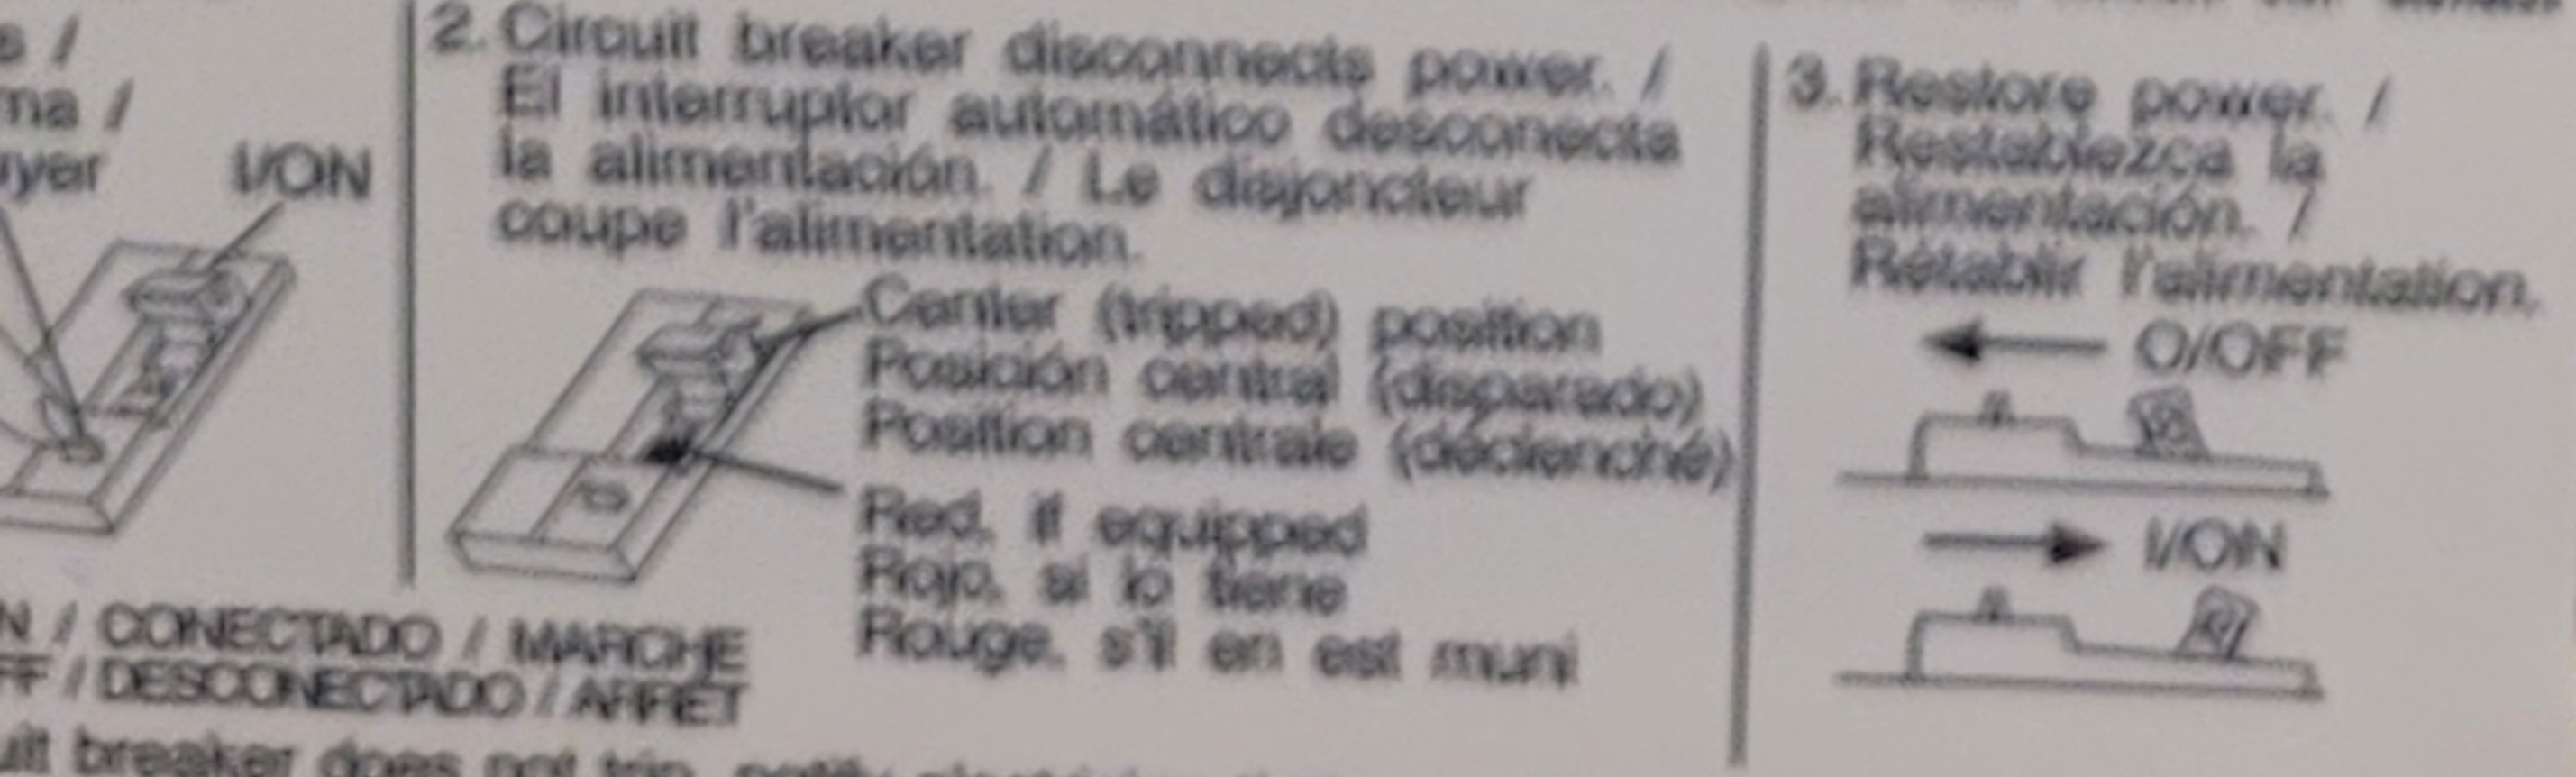



# HCM73TSDWMD



\*LL325821522120001M\*

TYPE 1 ENCLOSURE  
GABINETE TIPO 1  
COFFRET TYPE 1

Catalog or Assy. No./N°de catalogue ou d' assem./  
No. de catálogo o ens.

SER.

HCM73TSDWMD

E 1

For use with enclosure  
Para utilizarse con gabinete  
Pour l'utilisation avec coffret


HCM I - LINE

**SQUARE D**

Made in USA  
Fabriqué aux É. - U. 14454  
Hecho en EUA

80045 - 104 - 01

7

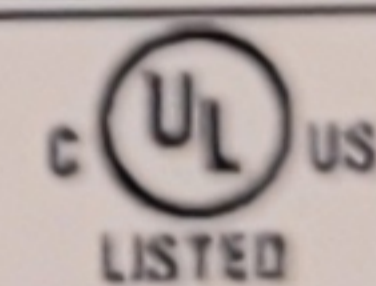

Electric Cabinet Front  
Parte Frontal de Gabinete  
Eléctrico  
Face Avant de Coffret

Issue No. R - 4091